



Fjernvarmedeklaration

16.12.2025

2026

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

98,6%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

Grøn

Mindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe


Gul

Mindre CO₂ udledning end et gasfyr

Rød

Større CO₂-udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

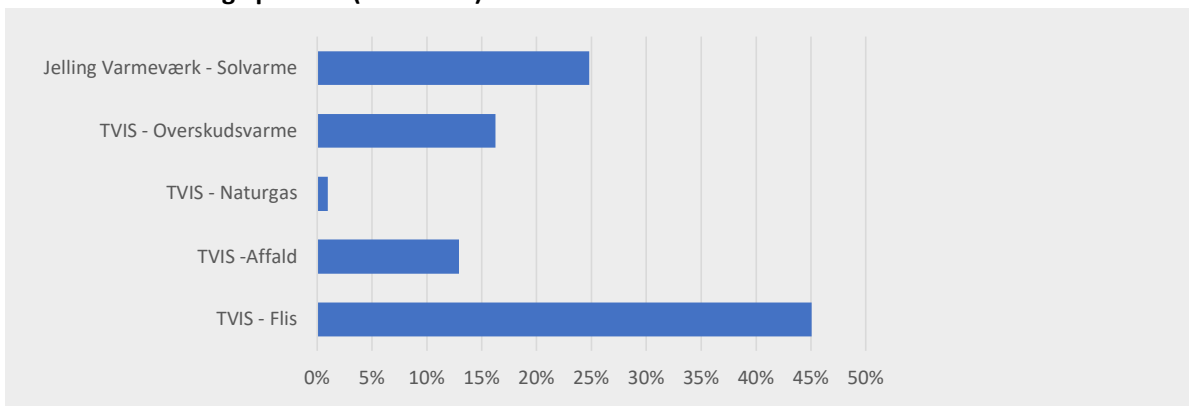

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,89	kg/GJ	3,19	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	1,43	g/GJ	5,14	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,38	g/GJ	1,36	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	1,04	kg/GJ	3,73	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	0,87	g/GJ	3,14	mg/kWh
CO (Kulilte)	37,35	g/GJ	134,47	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	11,93	g/GJ	42,95	mg/kWh
Partikler (TSP)	1,99	g/GJ	7,16	mg/kWh

Fjernvarmedeklaration 2026 pr. 16. december 2025 er udarbejdet på grundlag af TVIS Fjernvarmedeklaration for 2026 samt Jelling Varmeværks produktionsdata for perioden

1/12 2024 - 30/11 2025 (Solvarme).

Solvarmeandelen udgør 24,8%.

Kontaktoplysninger

Jelling Varmeværk

Nordkrogen 20B

7300 Jelling

Telefon: 7587 1255

Mail: jelva@jelva.dk

CVR: 17349317